



AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PRIENAI

2023 M.

PAGRINDINIAI DUOMENYS

Pavadinimas	Prienų šilumos tinklai
Teisinė – organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Įstatinis kapitalas	1092984 Eur
Įregistravimo data	1997 m. rugpjūčio mėn. 29 d.
Įregistravimo pažymėjimas	Nr. 024295
Įmonės kodas	1707592502
Įmonės PVM kodas	LT707592515
Juridinių asmenų registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Buveinės adresas	Statybininkų g. 6, Prienai
Telefonas	8 319 53300
Elektroninio pašto adresas	info@prienusiluma.lt
Interneto svetainės adresas	www.prienusiluma.lt

APIE BENDROVĘ

AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) yra juridinis asmuo, savo veiklą pradėjęs 1980 m. kovo 1 d.. Bendrovė gamina ir tiekia šilumos energiją, karštą vandenį Prienų miestui ir rajonui, taip pat prižiūri vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas. Pagrindinės veiklos, t. y. šilumos ir karšto vandens gamybos bei tiekimo, teritorija yra apibrėžta ir kontroliuojama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Bendrovė veiklą vykdo išduotos licencijos Nr. L4-ŠT-58 pagrindu.

2022 m. Bendrovė eksploatavo 29 katilines Prienų mieste, Jiezne, Balbieriškyje, Skriaudžiuose, Veiveriuose, Pakuonyje, Stakliškėse, Ašmintoje, Strielčiuose, Išlauže, Šilavote ir N. Ūtoje.

2022 m. duomenimis, Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje šiluma buvo tiekama 11,3 km ilgio termofikacinio vandens tinklais. Šiluma aprūpinami 2627 klientai.

Bendras instaliuotas katilų galingumas – 27,671 MW. Bendrovė priklauso V šilumos tiekėjų grupei, kuriai priklauso tiekėjai, per metus realizuojantys mažiau kaip 25,0 tūkst. MWh šilumos.

AB „Prienų šilumos tinklai“ akcininkai yra fiziniai ir juridiniai asmenys. Kontrolinį akcijų paketą valdo Prienų rajono savivaldybė.

VEIKLA IR SVARBIAUSI 2022 M. ĮVYKIAI

2022 m. Bendrovė vykdė nenutrūkstamą šilumos gamybos ir tiekimo veiklą. Be kasdienių iššūkių: gedimų likvidavimo, sistemų eksploatavimo, apskaitos prietaisų keitimo, kontrolės bei apskaitos – Bendrovė vykdė įvairius projektus:

- Globos namų katilinėje Nr. 5, Birštono g. įrengtos dvi 10 m³ suskystintų naftos dujų talpyklos ir įsigytos 8 m³ akumuliacinės talpos. Investicija 55 297 Eur.



- Atlikti planiniai hidrauliniai bandymai.
- Lokaluotas trasos gedimas Veiveriuose.



- Pensionato katilinėje Nr. 5, Birštono g. atnaujintas fasadas.



- Atnaujintas 5 MW katilas katilinėje Nr. 2, Pramonės g. 19, Prienai.
Investicija 59 780 Eur.



- Atnaujinta šilumos tiekimo trasa Ø60 96 m. Vytauto g. 38, 36, 34, Jiezne.

Investicija 2 893 Eur.



- Renovuota šilumos tiekimo trasa Ø89 126 m. naujam šilumos vartotojui Vytauto g. 12, Prienuose. Investicija 2 063 Eur.

- 490 KW galios biokuru kūrenamo katilo su ekonomazeriu įrengimas Balbieriškio katilinėje. Investicija 136 440 Eur.



BENDROVĖS VALDYMAS


Bendrovės įstatuose numatyta, jog Bendrovės valdymo organai yra trys: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas – direktorius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka, valdybos ir Bendrovės vadovo – direktoriaus kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka yra tokia, kokia numatyta Akcinių bendrovių įstatyme (Žin. 2000, Nr. 64-1914).

Bendrovės valdybą sudaro 4 (keturi) nariai, renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

2022 m. Bendrovėje galiojo organizacinė struktūra patvirtinta 2022 m. sausio 18 d. valdybos sprendimu Nr. 1.

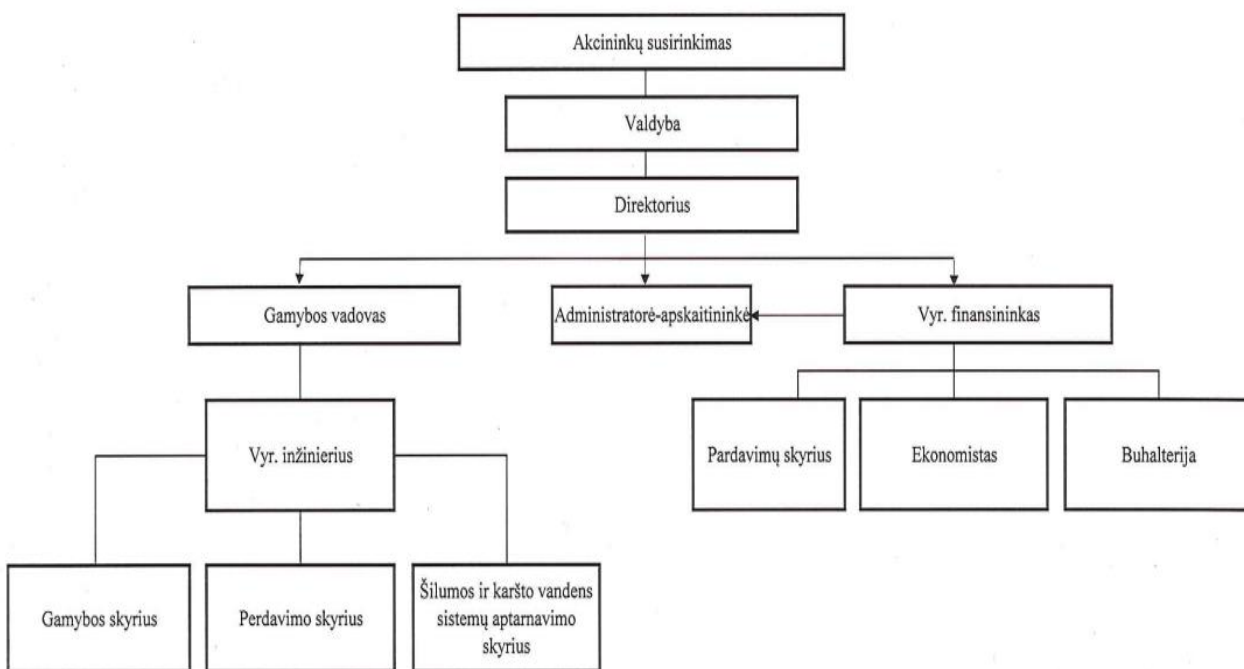

ĮSTATINIS KAPITALAS


Bendrovės įstatinis kapitalas 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 1092983,90 Eur (vienas milijonas devyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys Eur 90 ct). Įstatinis kapitalas yra padalintas į 376891 (tris šimtus septyniasdešimt šešis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją, kurių kiekvienos nominali vertė yra 2,90 Eur (du eurai 90 ct).

Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios, t. y. pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko bendrovė pagal taisykles nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos.

Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Šioje sąskaitoje turi būti įrašytos akcininkui nuosavybės teise priklausančios akcijos.

Bendrovės akcijas valdo 30 akcininkų. Pagrindinis akcininkas Prienų rajono savivaldybės administracija, kuri akcijų valdymą yra pavedusi Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Prienų rajono savivaldybės administracijai priklauso 364662 akcijos. Akcininkų struktūra ataskaitiniame laikotarpyje nesikeitė.

PERSONALAS

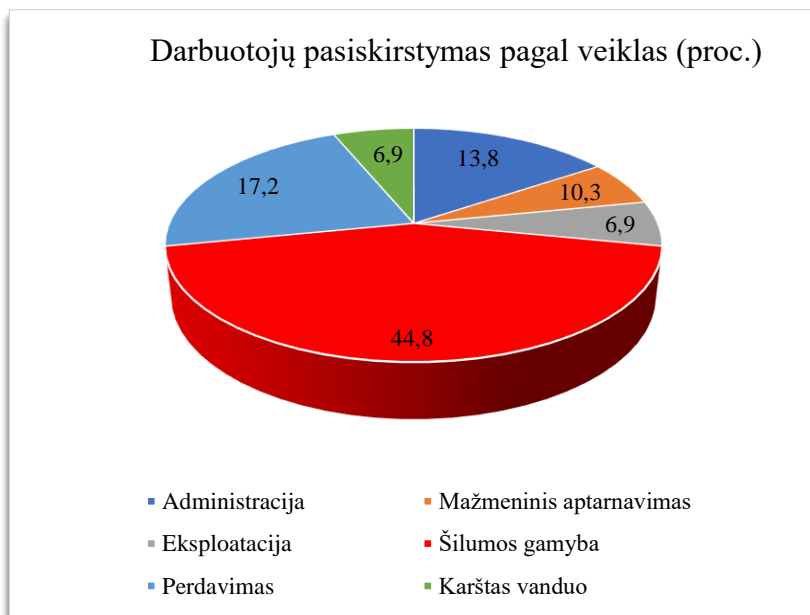

AB „Prienų šilumos tinklai“ stiprybė – patyrę ir kompetentingi darbuotojai atsakingai valdantys bendrovės turtą, užtikrinantys nenutrūkstamą šilumos gamybą bei tiekimą šilumos vartotojams.

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 29 darbuotojai: 4 – administracijos darbuotojai; 3 – mažmeninio aptarnavimo veiklos darbuotojai; 2 – eksploatacijos darbuotojai; 13 – darbuotojų šilumos gamyboje; 5 – perdavimo veiklos

darbuotojai; 2 – karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojai. Daugiausiai darbuotojų yra sutelkta pagrindinėje veikloje, t. y. šilumos gamyboje.


AB „Prienų šilumos tinklai“ nuosekliai rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei užtikrina, kad darbuotojai turėtų visus įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas. 2022 metais buvo atestuotas (sertifikuotas) 1 darbuotojas, 10 dalyvavo energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Darbuotojai nuolat stebi informaciją bei dalyvauja organizuojamuose Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos bei kitų įmonių (darbų saugos) internetiniuose seminaruose (vebinaruose). Ataskaitiniais metais išvengta nelaimingų atsitikimų ir traumų darbe.

Bendrovė savo veiklą grindžia profesionalumu, atsakomybe, pozityvumu ir tarpusavio pagarba, tad atitinkamai dėmesį skiria prieš smurtą (mobingą) nukreiptai politikai ir prevencinių veiksnių priemonėms. Bendrovėje nuolat vyksta diskusijos, bei individualūs pokalbiai su darbuotojais.

ŠILUMOS GAMYBA IR PARDAVIMAI

AB „Prienų šilumos tinklai“ valdo (nuosavybės ar nuomos teisės pagrindu) ir aptarnauja 29 katilines Prienų m., Jiezno m., Balbieriškio mstl., Skriaudžių k., Veiverių mstl., Pakuonio mstl., Stakliškių k., Ašmintos k., Išlaužo k., Šilavoto k. ir Naujosios Ūtos k.


Katilinės yra išsidėstę visoje Prienų rajono teritorijoje. Jų galia siekia nuo 20 kW iki 7500 kW. Katilinės dirba be nuolatinio aptarnaujančio personalo, išskyrus katilinę, esančią adresu, Pramonės g. 19, Prienai. Bendras šilumos trasų ilgis siekia apie 11,3 km.

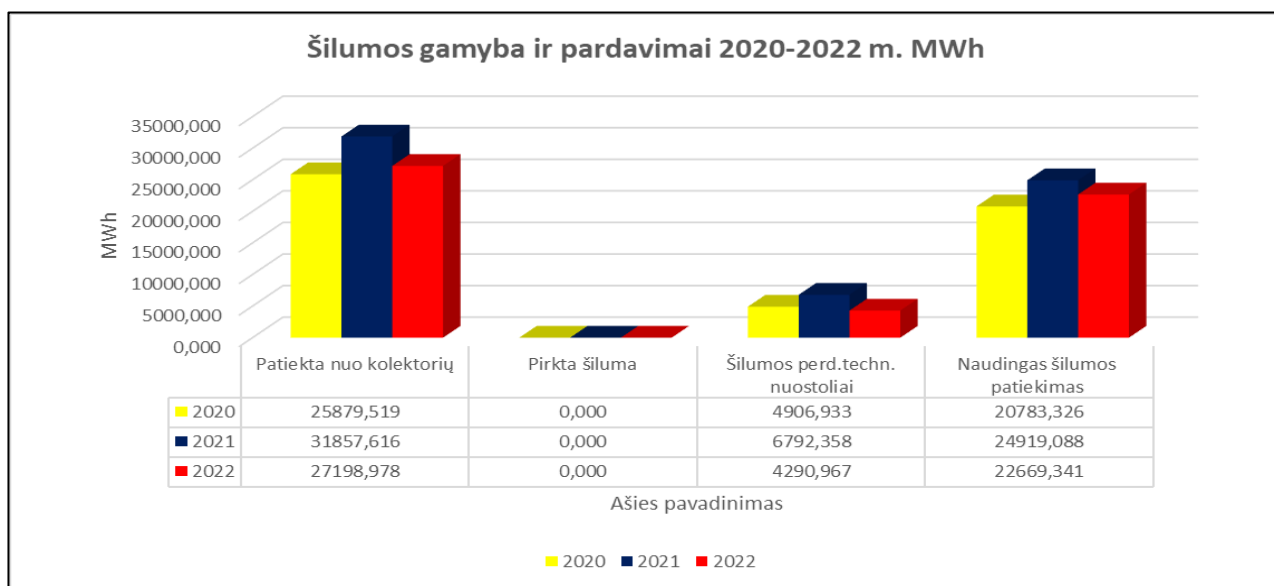


ŠILDYMO KAINA

Prienų rajono gyventojams taikoma 2021 m. gegužės 27 d. Prienų rajono savivaldybės sprendimu Nr.T3-140 nustatytos šilumos bazinės kainos dedamosios pirmiesiems metams: pastovioji ir kintamoji. Kintamoji dedamoji – kintanti šilumos bazinės kainos dalis, išreikšta formule, kuri koreguojama kasmet, atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimą ir veiklos efektyvumo užduotis, nustatytas VERT, vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu, ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į kuro ir iš nepriklausomų gamintojų perkamos šilumos kainų pokytį. Pastovioji dedamoji – pastovi šilumos bazinės kainos dalis, antraisiais ir kitais jos galiojimo metais taikoma perskaičiuojant pastoviosios dedamosios dydį metams.

Vadovaujantis VERT tvarka, šildymo kaina yra perskaičiuojama ir tvirtinama kiekvieną mėnesį. Iš žemiau pateikto šildymo kainų kitimo grafiko matyti, kad kaina kiekvieną mėnesį kinta ir tam didžiausią įtaką daro besikeičianti kuro kaina.

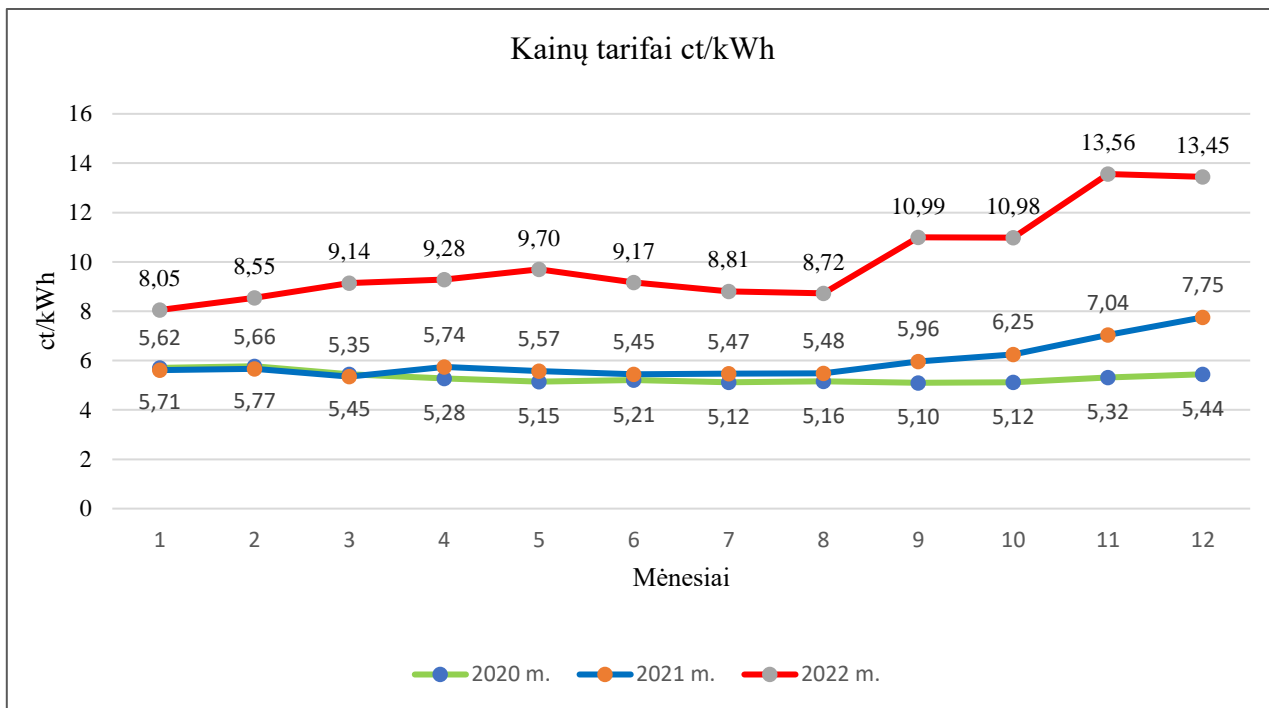

GAMYBAI NAUDOJAMAS KURAS

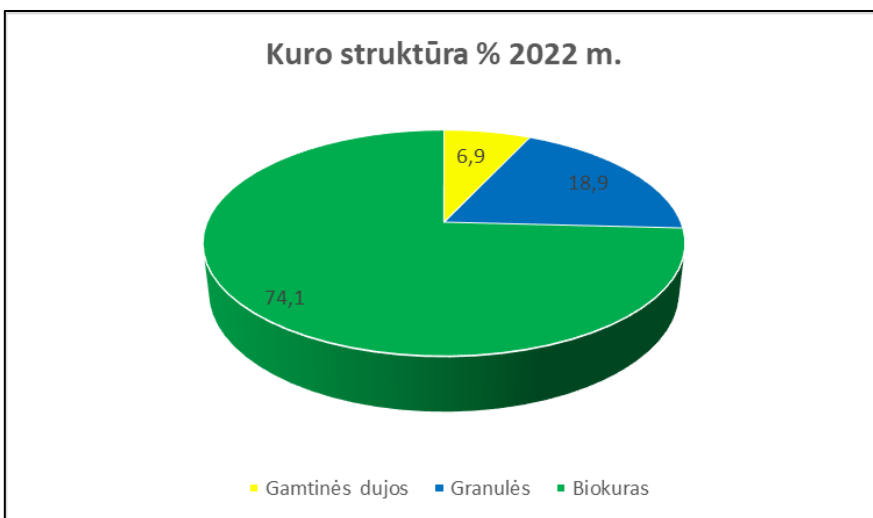

Šilumai gaminti katilinėse naudojamas trijų rūšių kuras: medienos skiedra, granulės ir gamtinės dujos. Pagrindinis kuras – biokuras. 2022 m. jis sudarė apie 93 proc. katilinėse naudoto kuro.

Pagal galiojančius teisės aktus Bendrovė

įpareigota visą biokurą, naudojamą šilumos gamybai įsigyti biokuro biržoje.

Bendrovė šilumos gamybai Prienų ir Balbieriškio miestų biokuro katilinėse naudoja SM1 ir SM1W medienos skiedrą. Šio produkto atveju, leidžiamas tik gamybos metu natūraliai susidarantis žievės ir pjuvenų kiekis (negalima į biokurą žievės ar pjuvenų maišyti papildomai). Kaip produktų žaliava negali būti naudojama chemiškai apdorota mediena.

MEDIENOS SKIEDROS PRODUKTŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Biokuro rūšis	Kodas	Drėgnis % nuo naudojamosios masės		Peleningumas % nuo sausosios masės	Frakcijos dydis				Chloro kiekis (% nuo sausosios masės) ⁴	Žaliava (1 lentelė)	Leidžiamos priemonės	
		Min.	Maks.		Maks.	Smulkiųjų frakcijos (<3,15 mm) leidžiamas kiekis, %	Pagrindinė frakcija, mm (min. kiekis %) ⁷	Stambioji frakcija (maks. skerspjūvis 6 cm ² , mm (maks. kiekis, %) ⁷				Didžiausias leidžiamas ilgis, mm ⁷
Medienos skiedra	SM1	20	45	2	Iki 2 % masės	3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 80 %)	> 100 (iki 10 % masės)	<150 ⁵	<0,02%	1;	-	
Medienos skiedra	SM1W	35	55	2	Iki 5 % masės	3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 80 %)	> 100 (iki 10 % masės)	<150 ⁵	<0,02%	1; 2.1; 2.2	-	
Medienos skiedra	SM2	35	55	3	Iki 10 % masės	3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 70 %)	> 100 (iki 10 % masės)	<150 ⁵	<0,02%	1; 2; 3; 4.1	Sausi lapai, sausi spygliai ⁴	
Medienos skiedra	SM3	35	60	5	Iki 25 % masės	3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 60 %)	> 100 (iki 10 % masės)	<220 ⁵	<0,03% ⁸	visos	Lapai, spygliai (tiek sausi, tiek nesusai) ⁹	

Kitose Bendrovės eksploatuojamose katilinėse kūrenamos medienos granulės. Jos į Jiezną, Pakuonio ir Balbieriškio mokyklos katilines pristatomos pneumatiniu transportu, į Veiverių bei Skriaudžių katilines didmaišiais, o į smulkiąsias katilines – maišeliais. Naudojamos granulės yra aukščiausios kokybės ir atitinka MG1 standartą.


MEDIENOS GRANULIŲ PRODUKTŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Savybė	Vienetas	MG1	MG2	MG3
Biokuro rūšis	-	Medienos granulės	Medienos granulės	Medienos granulės
Diametras	mm	6+-1 arba 8+-1	6+-1 arba 8+-1	6+-1 arba 8+-1
Ilgis (L)	mm	$3,15 \leq L \leq 40^*$	$3,15 \leq L \leq 40^*$	$3,15 \leq L \leq 40^*$
Drėgnis	% nuo naudojamosios masės	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Peleningumas	% nuo sausosios masės	$\leq 0,7$	$\leq 1,2$	≤ 2
Mechaninis patvarumas	% nuo naudojamosios masės	$\geq 98,0$	$\geq 97,5$	$\geq 97,5$
Smulkelės (<3,15 mm)	% nuo naudojamosios masės	$< 1,0$	$< 1,0$	$< 1,0$
Azotas	% nuo sausosios masės	$\leq 0,3$	$\leq 0,5$	$\leq 1,0$
Siera	% nuo sausosios masės	$\leq 0,04$	$\leq 0,05$	$\leq 0,05$
Chloras	% nuo sausosios masės	$\leq 0,02$	$\leq 0,02$	$\leq 0,03$
Pelenų lydymosi temperatūra	°C	≥ 1200	≥ 1100	≥ 1100

* - iki 1 % granuliu gali būti ilgesnės nei 40 mm, tačiau bet kuriuo atveju negali būti ilgesnių nei 45 mm granuliu

Pristatomo kuro kiekis bei kokybė nuolat stebima. Atvežtas kuras sveriamas Bendrovės įsirengtomis automobilinėmis svarstyklėmis (Pramonės g. 19, Prienai) bei tiriamas Lietuvos energetikos instituto laboratorijoje, atliekant kuro kiekio ir kokybės tyrimus.

Kaip matyti iš pateiktos diagramos, naudojamo biokuro poreikis 2022 m., palyginus su 2021 m. sumažėjo dėl mažesnių šilumos gamybos apimčių, atliktos investicijos į Balbieriškio katilinę įrengiant 490 kW galios biokuro katilą ir eksploatuojamų katilinių įrenginių darbo kontrolės.

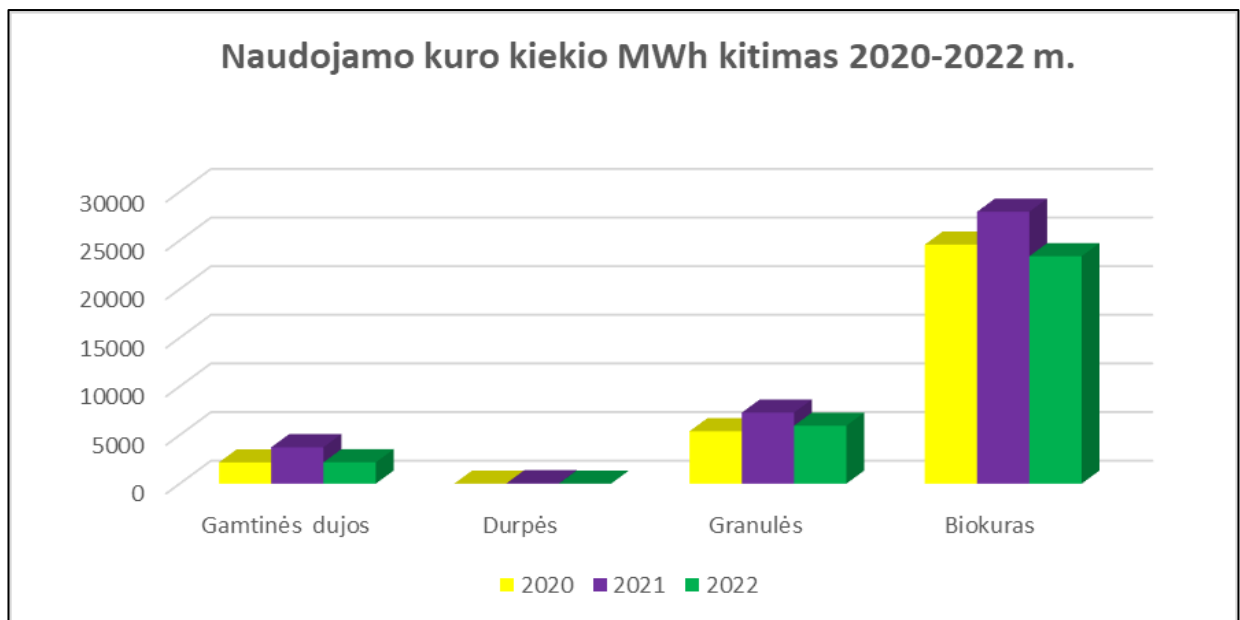

2022 m. biokuro kaina nebuvo stabili ir ženkliai svyravo. Medienos skiedros kaina svyravo nuo 28 Eur/MWh metų pradžioje iki 53 Eur/MWh metų pabaigoje. Medienos granulių kaina svyravo vidutiniškai nuo 48 EUR/MWh metų pradžioje iki 107 Eur/MWh metų pabaigoje, gamtinių dujų kaina svyravo vidutiniškai nuo 105 Eur/MWh iki 143 Eur/MWh.


FINANSINIAI RODIKLIAI (PAJAMOS)

Pajamos Bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Prie tipinės veiklos pajamų Bendrovėje priskiriamos tokios paslaugų teikimo pajamos:

- Šilumos energijos pardavimo pajamos;
- Karšto vandens pardavimo pajamos;
- Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis;
- Šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo pajamos;
- Nuomos pajamos.

Kitos veiklos pajamos laikomos pajamos arba pelnas iš įprastinės bet netipinės veiklos, išskyrus palūkanų ir panašias pajamas. Kitoms veiklos pajamoms Bendrovėje priskiriamos ilgalaikio turto perleidimo teigiamas rezultatas, skolų išieškojimo pajamos, draudimo pajamos ir kitos netipinės veiklos pajamos.

Kitoms palūkanų ir panašioms pajamoms priskiriamos baudų ir delspinigių pajamos, palūkanų pajamos, finansinio turto perleidimo pelnas bei teigiamos valiutų kursų pasikeitimo įtakos pajamos. Bendrovė iš tipinės veiklos 2022 metais uždirbo 2 641 881 Eur pajamų: nuomos – 17 115 Eur, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo – 99 123 Eur, šildymo paslaugų – 1 769 336 Eur ir karšto vandens tiekimo bei karšto vandens prietaisų aptarnavimo paslaugų (įskaitant vandens pašildymą) – 756 306 Eur.

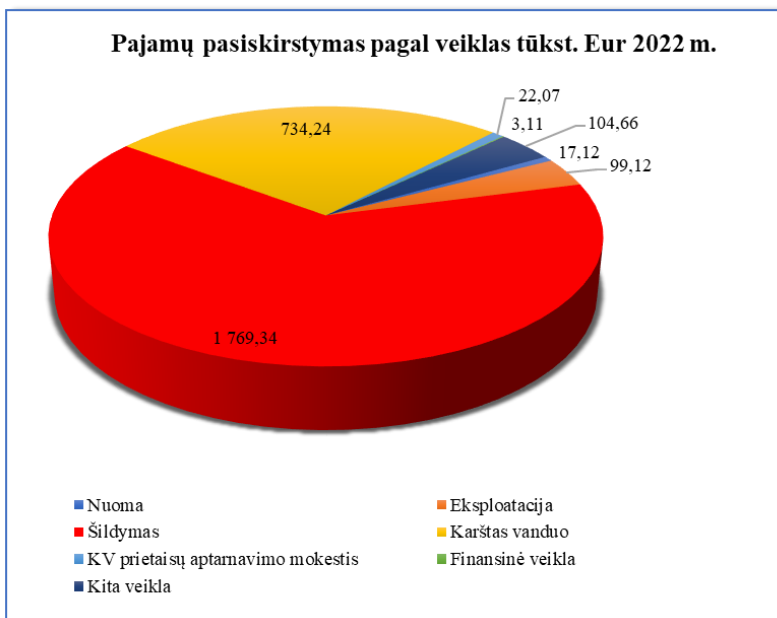

Lyginant 2022 metus su 2021 metais, pajamos iš tipinės veiklos padidėjo 843 923 Eur arba 46,9 procentais. Tam lemiamą įtaką padarė kainos kitimas. Šildymo ir karšto vandens tiekimo kainos kiekvieną mėnesį perskaičiuojamos ir tvirtinamos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. 1MWh kaina ataskaitiniu laikotarpiu keitėsi nuo sausio mėn. 80,50 Eur/MWh iki 134,50


Eur/MWh gruodžio mėn.

Bendrovė 2022 m. gavo ne tik tipinės veiklos pajamų, iš kitos veiklos Bendrovė uždirbo 104 657,09 Eur pajamų. Kitos pajamos susideda iš ilgalaikio turto perleidimo pelno, draudimo kompensacijų, skolų išieškojimo pajamų bei kt.

2022 m. buvo parduotas veikloje nebenaudojamas ilgalaikis turtas – pastatai, demontuota sena įranga, kuri apskaitoje užpajamuota kaip metalo laužas. Užpajamavus metalo laužą, bei pardavus veikloje nebenaudojamus pastatus gauta 70 434,41 Eur ilgalaikio turto perleidimo pelno, pardavus metalo laužą uždirbta 29 900,80 Eur pajamų, iš skolų išieškojimo gauta 3 021,88 Eur pajamų, kitos pajamos sudarė 1 300,00 Eur.

FINANSINIAI RODIKLIAI (SĄNAUDOS)

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų mokėjimo momentą.

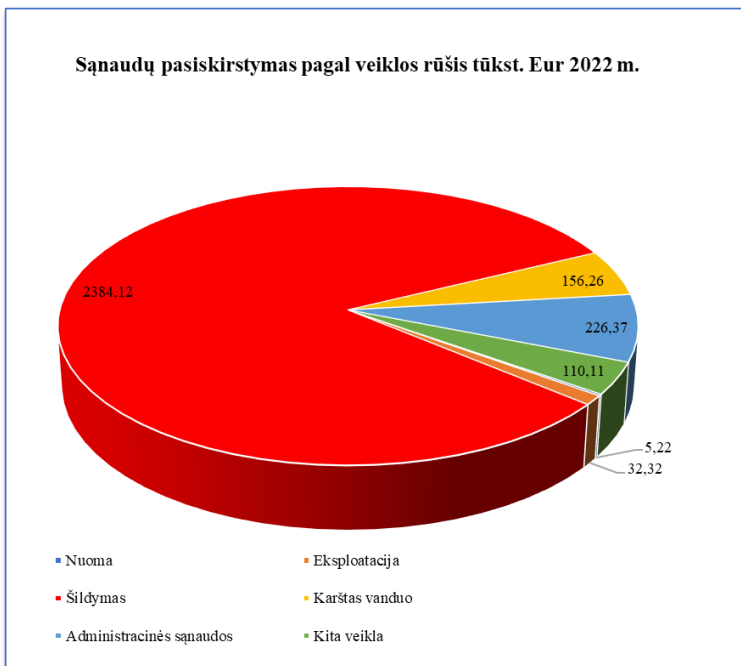


Sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su Bendrovės veikla. Tipinės veiklos sąnaudos Bendrovėje sudaro ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos.

Bendrovės 2022 m. pardavimo savikaina buvo 2 577 919 Eur: nuomos – 5 223 Eur; šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo – 32 317 Eur šildymo paslaugų ir karšto vandens tiekimo bei karšto vandens prietaisų

aptarnavimo paslaugų (įskaitant vandens pašildymą) – 2 540 379 Eur.

Kaip matyti iš pateiktos diagramos, pagal sąnaudų straipsnius, didžiausią sąnaudų dalį sudarė kuro pirkimo sąnaudos – 1 593 989,16 Eur, darbo užmokestis, atostoginių kaupiniai ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai – 561 846,80Eur, el., vandens bei nuotekų tvarkymo sąnaudos - 234 563,82 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos - 125663,87 Eur,

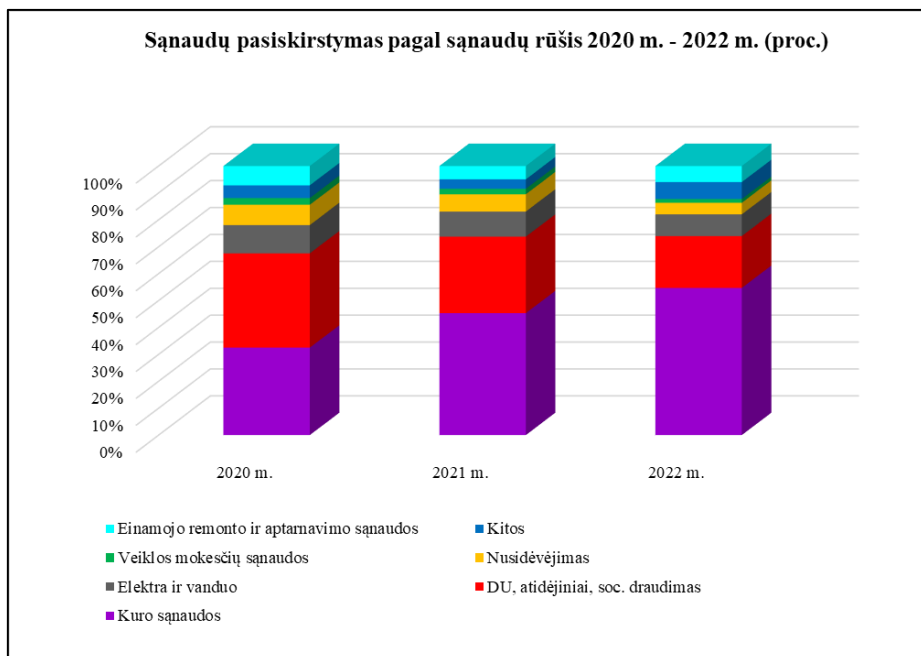

einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos – 174 245,95 Eur, veiklos mokesčių sąnaudos – 40 314,68 Eur, kitos – 183 776,48 Eur.


Iš viso per 2022 m. Bendrovė patyrė 936 853,14 Eur daugiau sąnaudų nei 2021 m. Kuro sąnaudos lyginant su praėjusiais metais padidėjo 697 951,87 Eur, einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos - 76 108,12 Eur, sąnaudos už elektros energiją, vandenį bei nuotekų tvarkymą - 50 015,29 Eur, kitos sąnaudos - 114 171,24 Eur. Sumažėjo tik nusidėvėjimo (1 169,70 Eur) ir darbo užmokesčio sąnaudos (238,94 Eur).

Ataskaitinių metų grynasis rezultatas 162 411 Eur nuostolio.

VARTOTOJŲ SKOLOS

Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjai privalo atsiskaityti (apmokėti) sutartyse nustatytais terminais, neatsiskaičius per nustatytą laiką, priskaičiuota suma tampa skola. Skolos išieškomos tiek teisiniu, tiek ikiteisiniu būdu. Skolų išieškojimui Bendrovė bendradarbiauja su skolų išieškojimo įmone UAB GelvoraSergel. Skolininkams sudaroma galimybė mokėti dalimis sudarius skolų grąžinimo grafiką.

Skolų grąžinimo grafiką/įsipareigojimą sudaręs asmuo turi teisę kreiptis dėl kompensacijos skyrimo, jeigu susiduria su finansiniais sunkumais, tačiau tokia teise 2022 m. pasinaudojo tik 5 skolininkai, iš kurių 4 nesilaikė įsipareigojimo sąlygų, todėl jiems kompensacijos skaičiavimas buvo nutrauktas. Skolų suderinimo aktus pasirašė 9 skolininkai, tačiau 3 vartotojai įsipareigojimų nesilaikė. 2022 m. gruodžio 31 d. skolininkais buvo pripažinti 261 buitinis vartotojas ir 10 juridinių asmenų.

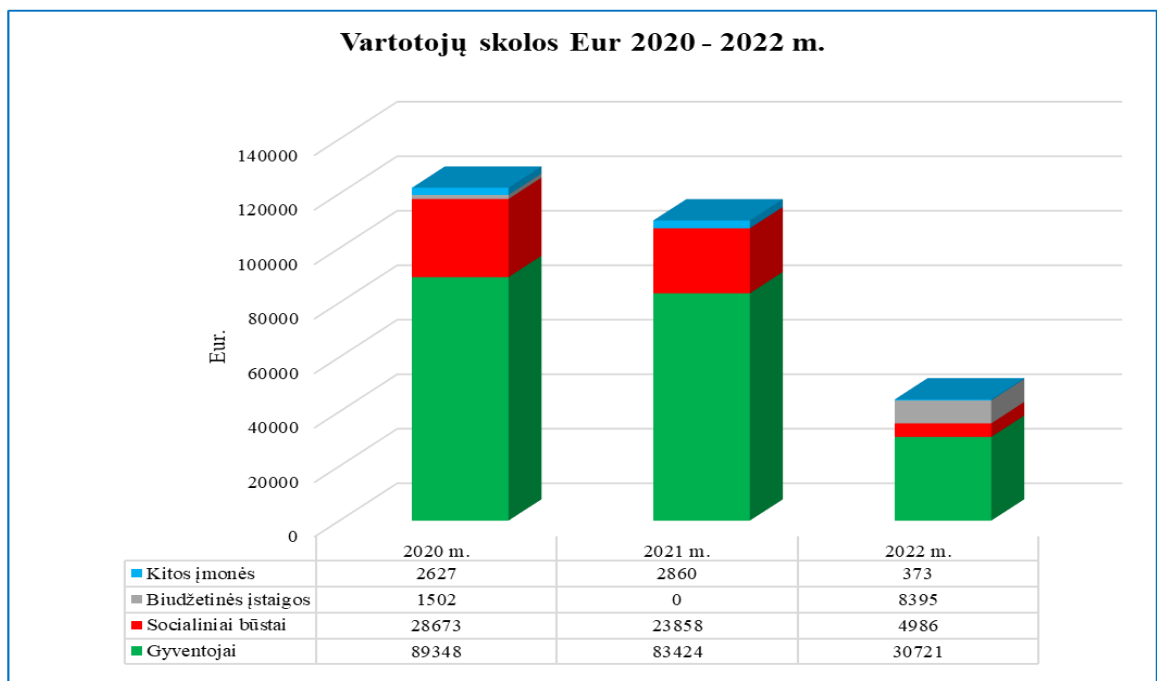

2022 m. gruodžio 31 d. vartotojų skolos sudarė 44 tūkst. Eur, beveik visa skolos dalis tenka buitiniams vartotojams. 2022 m. buvo priimtas sprendimas parduoti 91108, 51 Eur skolų

BENDROVĖS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

AB „Prienų šilumos tinklai“ valdymo organas – akcininkų susirinkimas ir valdyba bendrovės veiklai yra iškėlusį tikslus, kuriuos galima įvertinti konkrečiais rodikliais. Apibendrinant visą informaciją, pateiktą šioje veiklos ataskaitoje, galima pasidžiaugti, kad beveik visi rodikliai yra pasiekti, kai kurie net viršijo nurodytas siektinas rodiklių reikšmes. Iš žemiau pateiktos lentelės matyti, kokie rodikliai ir kokia apimtimi buvo pasiekti:

Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis (per metus)	Rodiklio reikšmė 2022 m.
Bendrovės ūkinės-finansinės veiklos pelningumas	Bendras pelningumas ne mažiau 4 proc. (Bendrojo pelno ir pardavimo pajamų santykis)	Bendras pelningumas 2022 m. siekė 2,42 proc.
Naujų objektų prijungimas prie CŠT	Ekonomiškai pagrįstų projektų įgyvendinimas 100 proc. nuo besikreipusių	Per 2022 m. į Bendrovę kreipėsi vienas naujas užsakovas su prašymu prisijungti prie esamų centralizuoto šildymo tinklų. Projektas buvo sėkmingai įgyvendintas.
Teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas	Pritaikyti el. priemones šilumos skaitiklių ir karšto vandens duomenų nurašymui	Bendrovė yra įsigijusi nešiojamas plančetes duomenų nurašymui el. būdu
Investicijų, mažinančios šilumos gamybos sąnaudas panaudojimas	Investicijos į naujus šilumos gamybos įrenginius ar esamų modernizacija, nuo 10 iki 40 tūkst. Eur per metus	Įrengtos dvi 10 m ³ suskystintų naftos dujų talpyklos (Pensionato katilinėje Nr. 5, Prienai) – 53 297 Eur
		490 KW galios biokuru kūrenamo katilo su ekonomazeriu įrengimas Balbieriškio katilinėje. Investicija 136 440 Eur.
Mažinti šilumos tiekimo tinklų nuostolius	Šilumos energijos nuostolių tinkluose mažinimas ne mažiau kaip iki 24 proc. nuo visos Bendrovės pagamintos šilumos	2022 m. nuostoliai siekė 15,78 proc. Pagaminta šilumos 27198,978 MWh, patirta nuostolių tinkluose – 4290,967 MWh

Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis gerinimas	Paruošti ir patvirtinti klientų aptarnavimo standartą, praveisti mokymus visiems įmonės darbuotojams	Bendrovė paruoštas ir patvirtintas klientų aptarnavimo standartas, praveisti mokymai darbuotojams.
Bendrovės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose skaičius ne mažiau, kaip 3 darbuotojai per metus	2022 metais buvo atestuotas (sertifikuotas) 1 darbuotojas, 10 dalyvavo energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursuose

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Pagrindinis Bendrovės tikslas iki 2030 metų visiškai pereiti prie atsinaujinančios energijos generavimo šaltinių. Šilumos trasų renovacija, naujų ekonomiškai pagrįstų vartotojų prijungimas prie jau esamų CŠT.

Vertinant alternatyvaus kuro kainų prognozes (dujos, malkos, akmens anglis ir kt.), CŠT (naudojant biokurą) artimiausiu penkmečiu išliks patraukliausia šilumos tiekimo rūšimi – tiek kainos, tiek kokybės prasme.

2022 m. buvo ir toliau tęsiama centralizuoto šilumos tinklo plėtra.

2023 m. bus vykdomi šilumos trasų projektavimo ir tiesimo darbai:

- Šilumos trasos į Birutė g. 9, Prienai statyba – Bendrovės lėšos;
- Pramonės g. 19, Prienai katilinės kondensacinio ekonomizerio įrengimas;
- Nereikalingo turto veikloje pardavimai;
- Iki liepos mėn. planuojama baigti įdiegti savitarnos deklaravimo ir apmokėjimo funkciją, kas palapsniui leis atsisakyti popierinių sąskaitų ir jų išnešiojimo klientams;
- Iki liepos mėn. bus parengta galimybių studija dėl CŠT į Prienų „Revuonos“ pagrindinę mokyklą ir Prienų krašto muziejų;
- Iki metų pabaigos planuojame parengti 2024 m. – 2029 m. įmonės veiklos strategiją.
- Planuojamas šilumos punktų automatizavimas (šiuo metų vyksta monitoringas).

Bendrovė planuoja pasinaudoti (jei bus kvietimų) ES struktūrinių fondų parama ir teikti paraiškas modernizacijai:

- 2024 m. akumuliacinės talpos įrengimas Pramonės g. 19, Prienai katilinėje.

Direktorius

Paulius Minajevs